



東浦町議会議員の森やすひろです。日頃の皆さまのご支援に心より感謝いたします。


9月議会の令和6年度決算認定では「健全財政が保たれている」と判断しました。
一般質問では「災害時の燃料と新電力技術の活用方策について」他と題し、本町のガソリンスタンド災害協定の締結状況を確認、新技術ペロブスカイトを使ったレジリエンス型エネルギー拠点の在り方について、本町の見解を確認しました。また、山積み表を用いた「工数の見える化で職員の業務負荷低減と仕事の効率化」について質問しました。



令和6年度（2024年4月～2025年3月）決算総括

財政分析指標

▼ 財政力指数

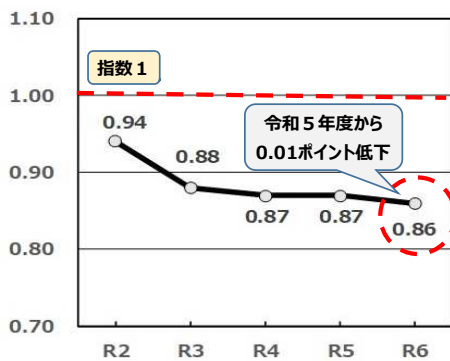

財政力指数 令和5年度から0.01ポイント低下するも

健全財政が保たれていると判断しました。

理由：増収分以上に「（※1）基準財政需要額」が国の施策によって増加しているためと判断しました。

財政力指数は、財政構造における財政力の強弱を判断するために用いられる指標です。この指数が「1」を超えるほど財政に余裕があるとされています。

（※1）基準財政需要額とは →

総務省HP参照




市町村分地方交付税算定台帳 →

東浦町HP参照




▼ 経常収支比率（%）

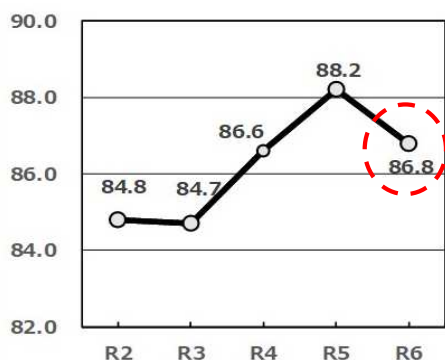

経常収支比率は、人件費、扶助費、公債費等の義務的性格を有する経営的経費に地方税、地方譲与税を中心とする経常一般財源が、どの程度充当されているかをみるもので、財政構造の弾力性を判断する指標とされています。この比率が低いほど財政構造の弾力性に富み、70%～80%程度であれば標準的と考えられています。

本年度は、86.8%と前年度に比べ1.4ポイント…改善

▼ 公債費負担比率（%）

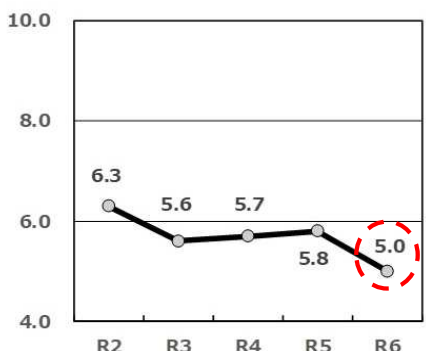

公債費負担比率は、公債費に充当された一般財源が一般財源総額に占める割合を表すものです。この比率が高いほど、財政運営の硬直性の高まりを示すとされ、一般的には、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。

本年度は、5.0%と前年度に比べ0.8ポイント…改善

災害時の燃料と新電力技術の活用方策について

能登半島地震や豪雨災害では、燃料不足や停電が被害拡大の一因となりました。私は、町内ガソリンスタンドとの災害協定の実効性強化、地下タンク備蓄や自家発電付給油所の確保、未締結事業者への働きかけを提案しました。また、愛知県が推進するペロブスカイト太陽電池の導入を本町施設で実証し、「燃料＋電力」の二重確保モデルを構築することで、災害時にも最低限のライフラインを維持できる体制づくりを求めました。

工数の見える化で職員の業務負担低減と仕事の効率化について

本町では行政評価で事業単位の業務従事量を算出していますが、職員ごとの工数を詳細に把握できていないことが課題と答弁されました。私は、トヨタ生産方式（TPS）の山積み表等を活用し緊密に応じた人員シフトを行い、時間外勤務削減と業務平準化を進めるべきと提案。本町は課内分担見直しや併任、年度途中の職員配置転換を行っているが、今後は他自治体事例を参考に工数管理の仕組み導入を検討すると示されました。⇒詳しくはYouTube配信をご覧ください。

フィルム型	ガラス型	タンデム型（ガラス）
 （出典）積水化学工業（株）	 （出典）パナソニックHD（株）	 （出典）（株）カネカ
○ 軽量で柔軟という特徴を有し、建物壁面など、これまで設置が困難であった場所にも導入が可能で、新たな導入ポテンシャルの可能性大。 ○ 海外勢に、大型化・耐久性といった製品化の力となる技術で、大きくリード。 △ 発電コストの低下に向けては、引き続き、耐久性の向上に係る技術開発が必要。	○ 建物建材の一部として、既存の高層ビルや住宅の窓ガラスの代替設置が期待され、一定の新たな導入ポテンシャルの可能性に期待。 △ 海外勢でも技術開発が盛んに行われており、競争が激化してきている状況にある。 ○ フィルム型と比べ、耐久性が高く、耐久性を確保しやすい。	○ 現在一般的に普及しているシリコン太陽電池の置き換えが期待されており、引き続き研究開発段階。世界的に巨大な市場が見込まれる。 △ 海外勢でも技術開発が盛んに行われており、競争が激化している状況にある。 △ 開発の進捗状況は、フィルム型やガラス型に劣り、引き続き研究開発段階。 × シリコンは海外に依存。

▲ペロブスカイト太陽電池の種類 出典：経済産業省ホームページ



おだいちちゃん

一般質問
YouTube
配信中



町の情報・トピックス

東浦駅西側駅前広場が完成しました！

従来の東浦駅西側駅前広場では、一般車両による送迎のための十分なスペースが無く、特にラッシュ時には混雑が発生していました。そのため、2024年10月より東浦駅西側駅前広場整備工事を実施してまいりましたがこの度リニューアル工事が完了しました。



【お願い】 利用者ひとりひとりがルールを守り、譲り合いの心を持って安全で快適な駅前広場になるよう協力をお願いします！

【広域情報】 あいち健康の森公園内に全天候の遊び場を整備中

誰もが楽しみ方や場所を見つけ、誰もが公園全体に遊び、人と公園をつなぐプラットフォーム

施設イメージ



① 屋内遊び場 ② 飲食店（スターバックス） ③ 屋外あそび場 ④ 展望テラス（リング）

出典：愛知県ホームページ

2026年オープンを目指し整備を進めている。事業の詳細は二次元コードをご覧ください。



【道路渋滞対策】 一般質問で取り上げたことで令和7年度中に交差点改良工事予定

令和6年第2回（6月議会）の一般質問で東浦町森岡地区に物流倉庫ができることで周辺の道路状況が更に混雑すると予測。特に、朝夕の時間帯は国道366バイパス「森岡工業団地南」交差点を起点に渋滞が発生している。

【要望】 朝の渋滞対策として交差点東行きに左折専用レーンを設置できないか？



【回答】

令和7年度予算を取り調査開始
左折専用レーンを設置する

事業内容

町道森岡線 ▶ 森岡工業団地南交差点
工事内容：道路改良工事（左折専用車線の追加）
工事予定：2025年12月～2026年3月
路線概要：整備延長40m

便利です！ ひがしうらマップ（公開型GIS）

自宅やオフィスのパソコンからインターネット上で、防災マップ等の位置検索を簡単に行うことができます。大変便利なマップになっています。



【掲載マップ一覧】

- ・交通安全マップ
- ・防災マップ
- ・都市計画情報
- ・道路台帳図・下水道台帳図
- ・下水道台帳図・公共施設マップ
- ・農用地マップ・ごみステーションマップ

地図を利用して、東浦町の行政情報や地域情報をわかりやすく公開・提供するサイトです。



地域の困りごと、町政に関するご意見・ご要望などがございましたらお気軽に「くらしの相談」「くらしの窓口」へ連絡ください。

〒470-2102

東浦町緒川字下婦夫坂1-1 (株)豊田自動織機 東浦工場内 相談室

電話：0562-85-0261

メール：yasuhiro.mori@tiwu.or.jp

日々の活動報告はFacebookをご覧ください

森 靖広



議会での議案等の審議結果については

東浦町ホームページにてご確認ください



過去の活動レポートはこちらをご覧ください

※全トヨタ労連HP内

